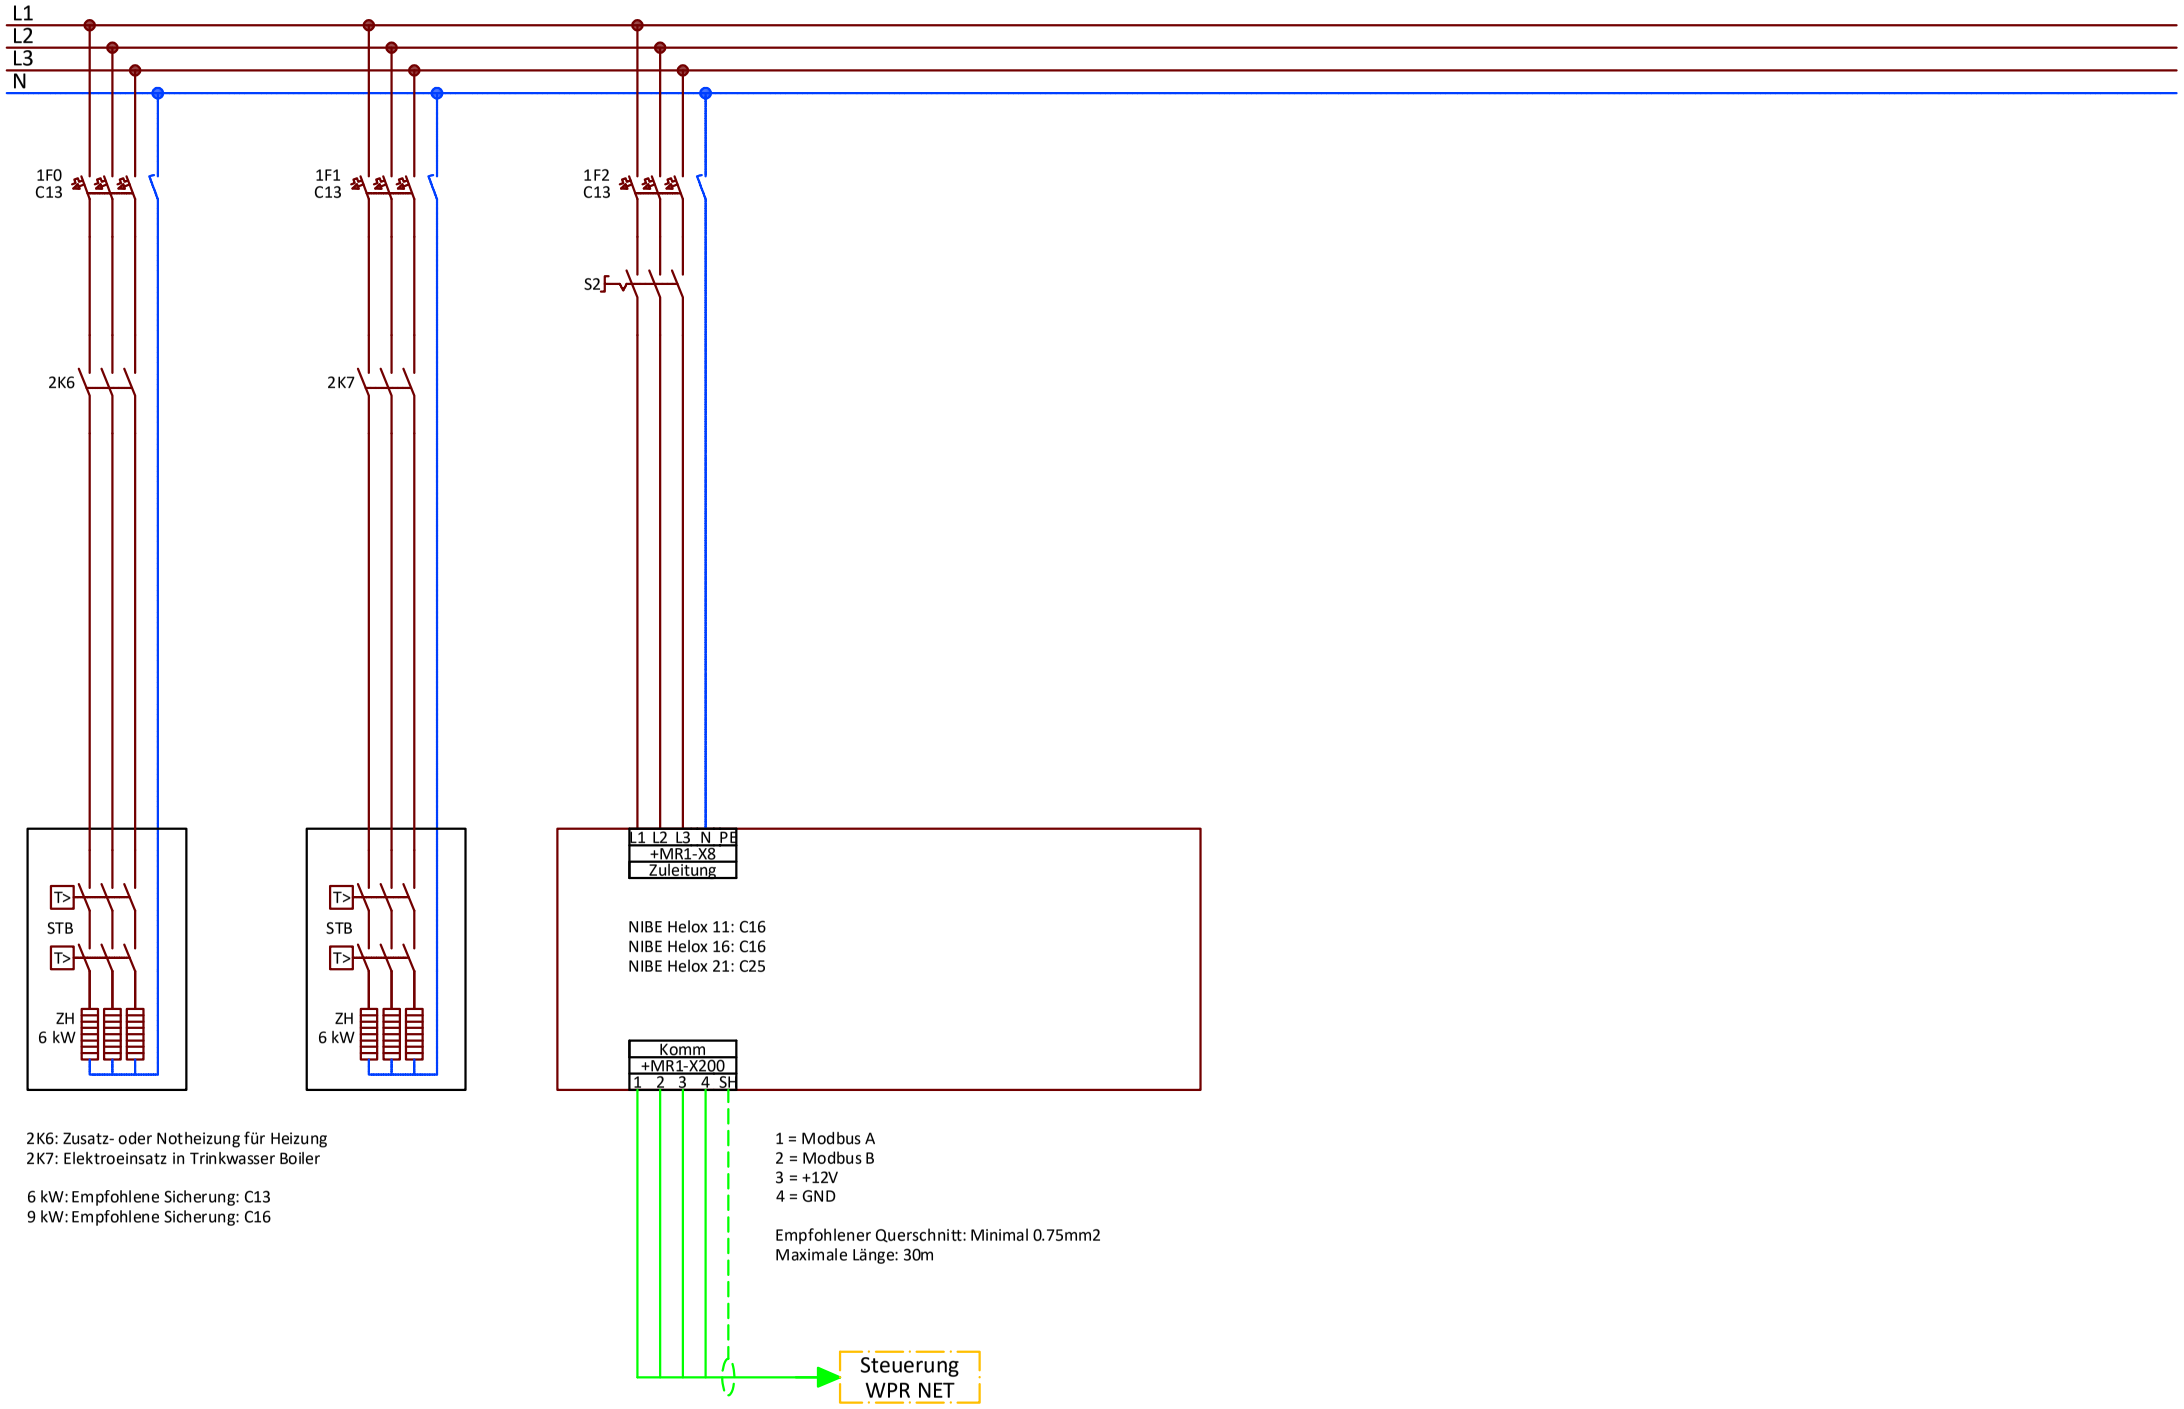

2K6: Zusatz- oder Notheizung für Heizung
2K7: Elektroeinsatz in Trinkwasser Boiler

6 kW: Empfohlene Sicherung: C13
9 kW: Empfohlene Sicherung: C16

Wärmepumpe NIBE Helox 21

Kelvin Kälte AG
Gewerbestrasse 8
8500 Frauenfeld
info@kelvin-kaelte.ch

EL_LWP_NIBE	Name: C.Klauz
Datum: 02.02.2026	Seite 1 von 2

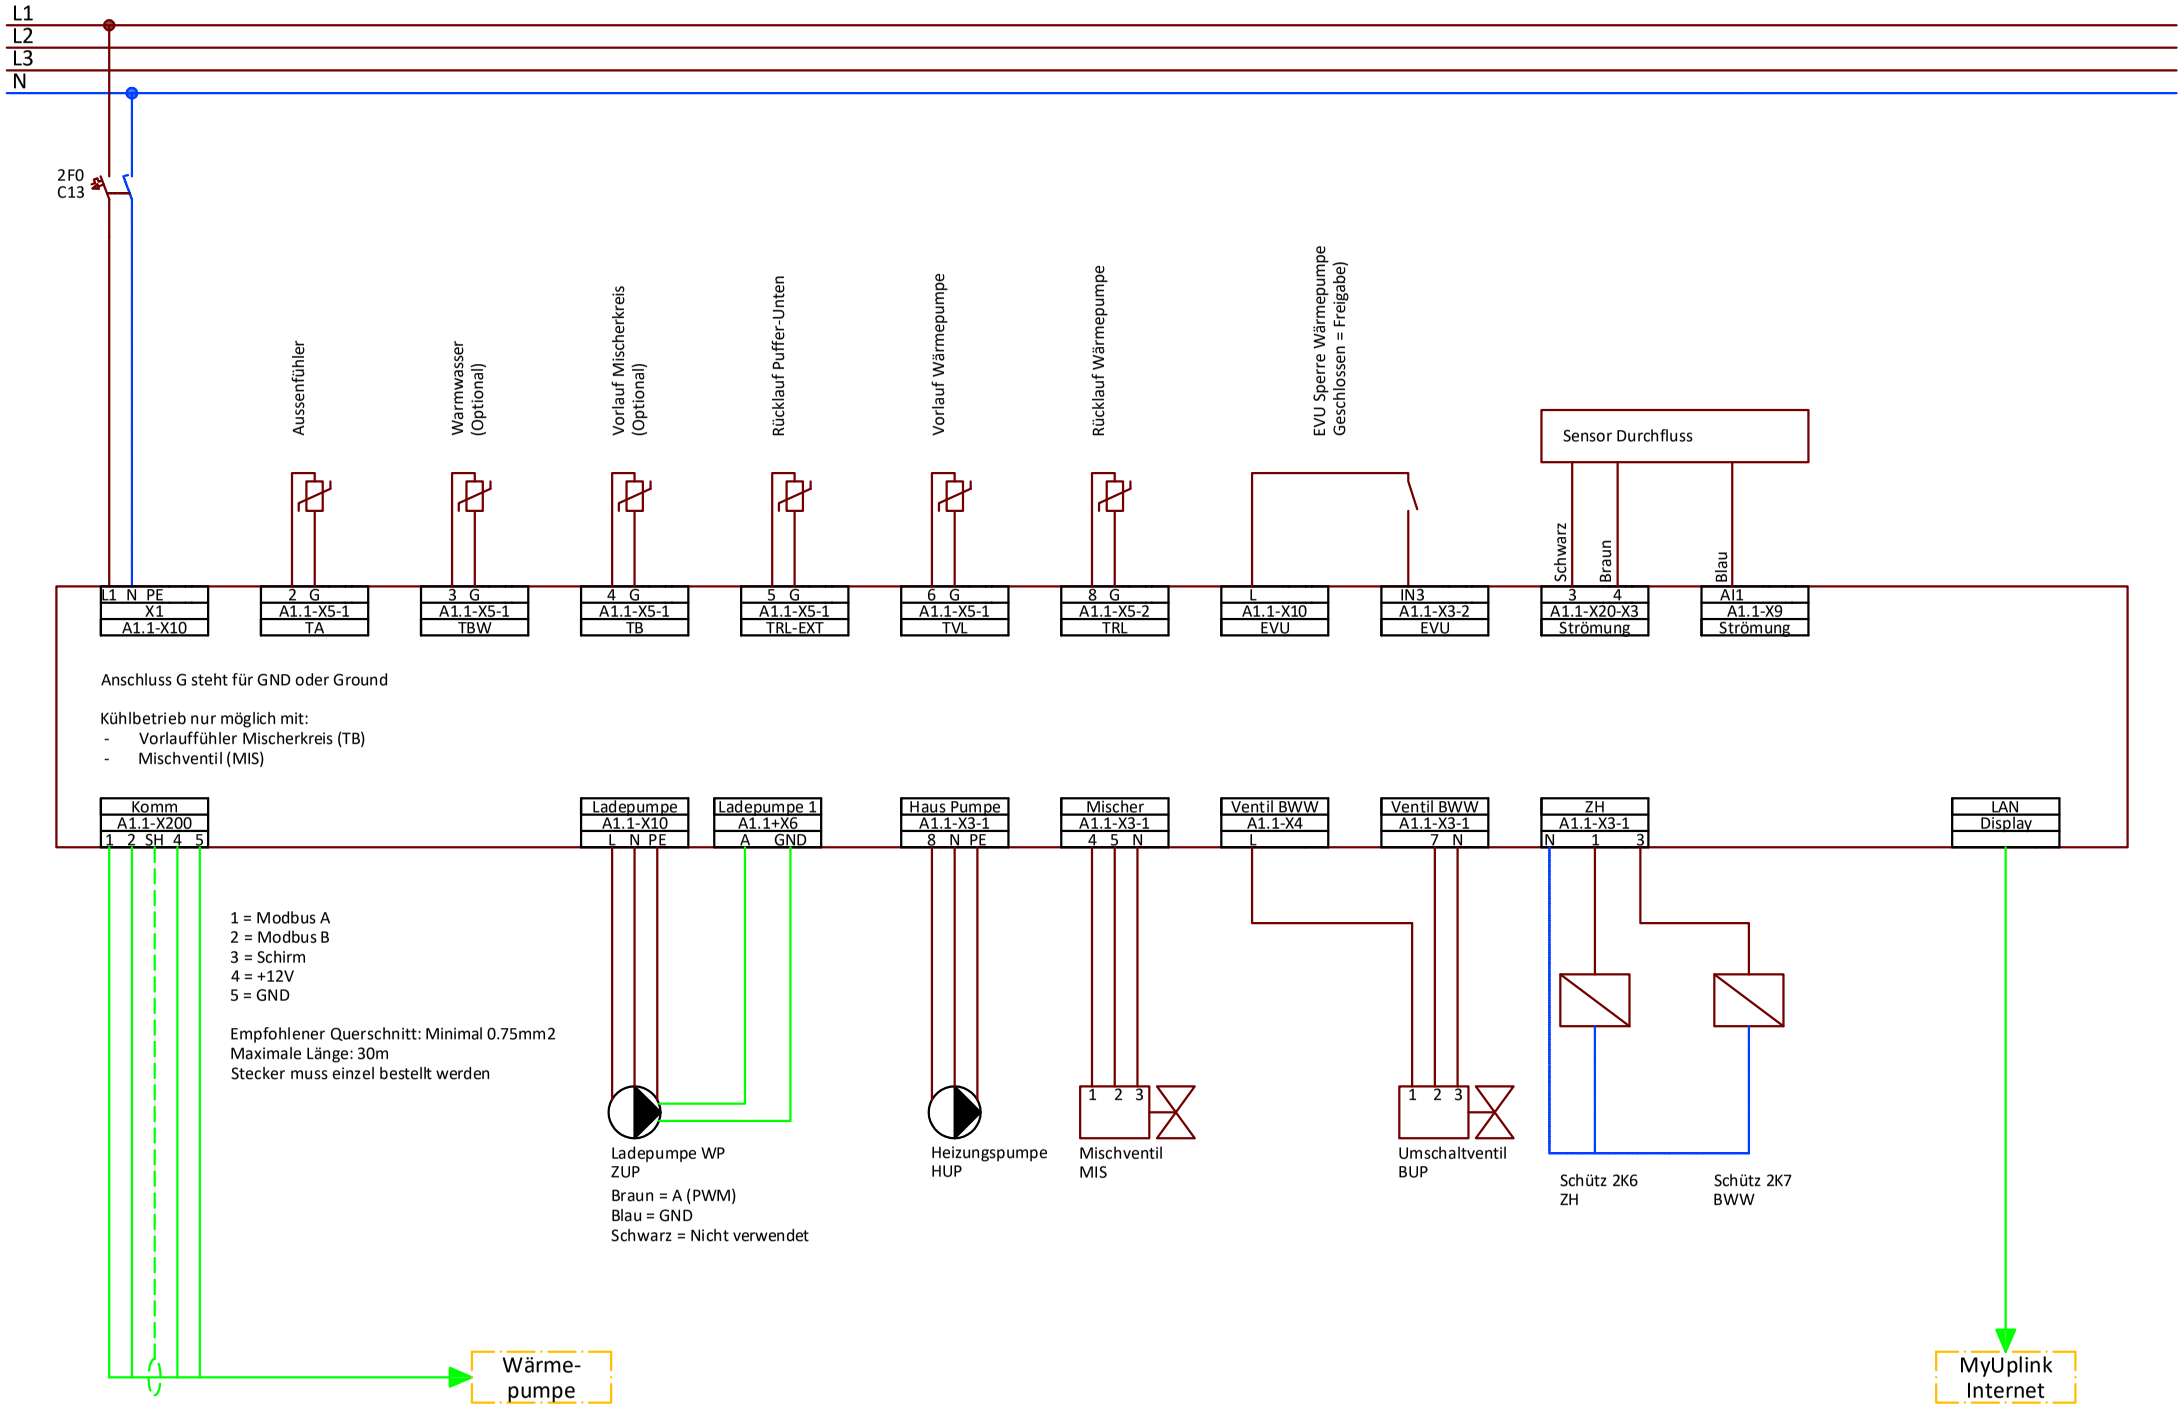

Wärmepumpe NIBE Helox 21

Kelvin Kälte AG
Gewerbestrasse 8
8500 Frauenfeld
info@kelvin-kaelte.ch

EL_LWP_NIBE	Name: C.Klauz
Datum: 02.02.2026	Seite 2 von 2